



IZRAKSTS

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 3**

Iepirkuma priekšmets:	“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/7)	Rīkojums:	26.03.2018. rīkojums Nr. 01-05/51
Pasūtītājs:	VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”		
Iepirkuma procedūra:	Atklāts konkurss		
Datums:	07.05.2018.		
Laiks:	10.00		
Vieta:	Rīga, Tvaika iela 2		
Komisijas sēdi vada:	Evija Puķe		
Komisijas sēdi protokolē:	Dace Baltiņa		

Sēdē piedalās:

Komisijas sastāvs			
	Vārds, Uzvārds, statuss	Piedalās	Amats
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”	Evija Puķe, komisijas priekšsēdētāja	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja
	Ingrīda Trapiņa, komisijas locekle	Piedalās	Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītāja
	Aldis Ozols komisijas loceklis	Attaisnojoša iemesla dēļ nepiedalās	Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas vadītājs
	Romāns Olimpijūks komisijas loceklis	Piedalās	Galvenais ēku ekspluatācijas speciālists
	Dace Baltiņa, komisijas locekle	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projektu vadītāja
	Dace Baltiņa komisijas sekretāre	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projektu vadītāja

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:

1) par pretendenta uzdotajiem jautājumiem.


Nr. p.k	Ziņo/ nolemj/ jautā	Risināmais jautājums
1.		Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja/ iepirkuma komisija	<p>Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.</p> <p><i>Pretendents - izstrādājot piedāvājumu atklātam konkursam "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit.Nr.056)", ID Nr. RPNC/2018/7, radušies sekojoši jautājumi par UAS:</i></p> <p><i>1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas paneļa atkārtotājs sarga telpā ir pieslēgts ar FTP ielas kabeli, bet atbilstoši normatīvajām prasībām pieslēgums jāveic ar</i></p>

ugunsdrošo kabeli. Lūdzam koriģēt apjomus.

2. Paskaidrojuma rakstā - "Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsargcaurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama". Vai liekot kabeļus caurulē aiz piekārtiem griestiem skaitās - instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, vai to visu jāiestrādā?
3. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēmai paredzētais FTP kabelis (ar zaļu krāsu) pirmā stāva plānā iet uz stāv vadu, bet pārējos stāvos nav atzīmēts. Vai tas tomēr kaut kur pieslēdzams?

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:

1. Nav ugunsdrošu kabeļu, kas spētu ilgstoši izturēt mitruma ietekmi. Līdz ar to ārtelpu montāžai pielieto kabeļus, kas tiek paredzēti guldīt gruntī vai kanalizācijā.
2. Aiz piekārtiem griestiem pietiek, ka kabeļus instalē caurulēs.
3. Tas nav FTP kabelis, bet norāda trasi vairāku cilpu kabeļiem (skat. zemāk).

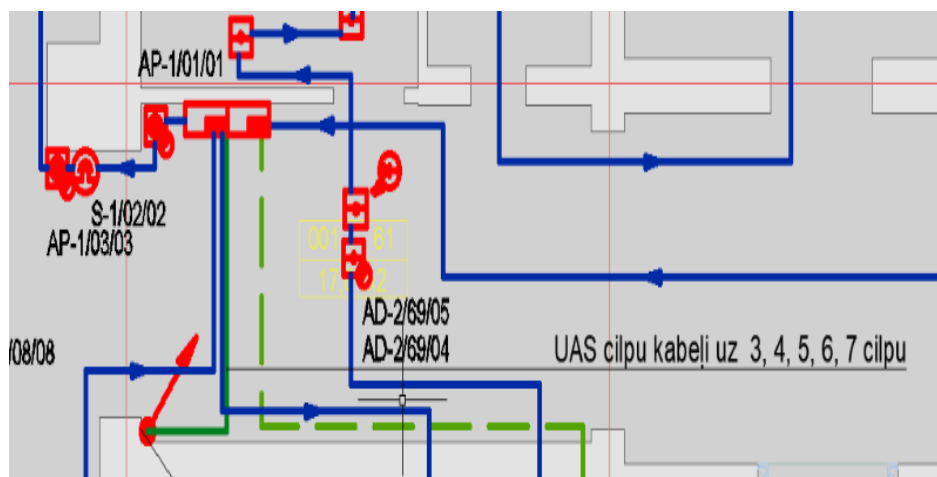

Sēdes beigas: 07.05.2018., plkst.11:00.

Pielikumā: e-pasta vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Komisijas priekšsēdētāja: _____/E. Puķe/

Komisijas locekļi: _____/I. Trapiņa/

_____ /R. Olimpijuks/

_____ /D. Baltiņa/

Komisijas sekretāre _____/D. Baltiņa/